

Messung der Äquivalenten Schallabsorptionsfläche in Anlehnung an DIN EN ISO 354

Messprotokoll

Prüfkörperbeschreibung laut Hersteller:

Sonic-Slice 400 mm Gabriel 50 mm
 Decken- o. Wandabsorber rund Durchmesser 400 mm x 50 mm
 Stoffbespannung: Gabriel Step Screen und Step Melange Screen einseitig
 Füllung: Polyester
 Absorber mit 50 mm Abstand zum Untergrund
 Totale Konstruktionshöhe: 100 mm
 Messung als Objekt

Nr. Kurve: Kurve (27)
 Hersteller: Durach GmbH
 Bezeichnung: Sonic-Slice 400 mm Gabriel 50 mm
 Quelle: Messung Hallraum Nürnberg


Beschreibung des Prüfaufbaus:

Anzahl: 24 Stück
 Länge: 400 (mm)
 Breite: 400 (mm)
 Produkthöhe: 50 (mm)
 Abhang/ Abstand: 50 (mm)
 Abstand (Prüflinge): - (mm)

Anforderungen an Prüfnorm

Äquivalente Schallabsorptionsfläche **A_{Obj}**
 Messung entspricht ISO 354: **nein**
 Weitere Info:
 Normabweichung: Aufgrund der Menge der Prüfkörper konnte der Mindestabstand nicht eingehalten werden.

Messaufbau / Fotodokumentation

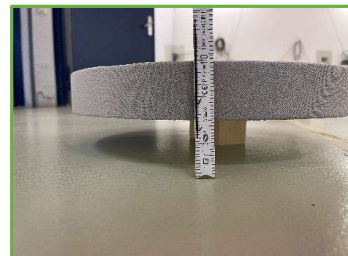

Hallraum und Messmethode:


Messmethode: Sinus Sweep
 Vol. Hallraum: 391,6 (m³)
 Temp. Messung leer: 16,6 (°C)
 Rel. LF Messung leer: 46,3 (%)
 Luftdruck leer: 97,6 (kPa)
 Raumbofläche Hallraum: 322,2 (m²)
 Temp. Messung mit Prüfling: 17,3 (°C)
 Rel. LF Messung mit Prüfling: 44,4 (%)
 Luftdruck mit Prüfling: 97,7 (kPa)

Anzeige:

Kurve Terzen: ja
 Kurve Oktaven: ja
 Bezugskurve: nein

Frequenz f (Hz)	Terzen A _{Obj} (m ²)	Oktaven A _{Obj} (m ²)
50	0,0	0,0
63	0,0	0,0
80	0,0	0,0
100	0,0	0,0
125	0,0	0,0
160	0,0	0,0
200	0,0	0,0
250	0,0	0,0
315	0,1	0,1
400	0,2	0,1
500	0,3	0,3
630	0,4	0,3
800	0,3	0,3
1000	0,3	0,3
1250	0,3	0,3
1600	0,3	0,3
2000	0,3	0,3
2500	0,3	0,3
3150	0,3	0,3
4000	0,3	0,3
5000	0,3	0,3

Äquivalente Schallabsorptionsfläche A_{Obj} (m²) über der Frequenz F (Hz)

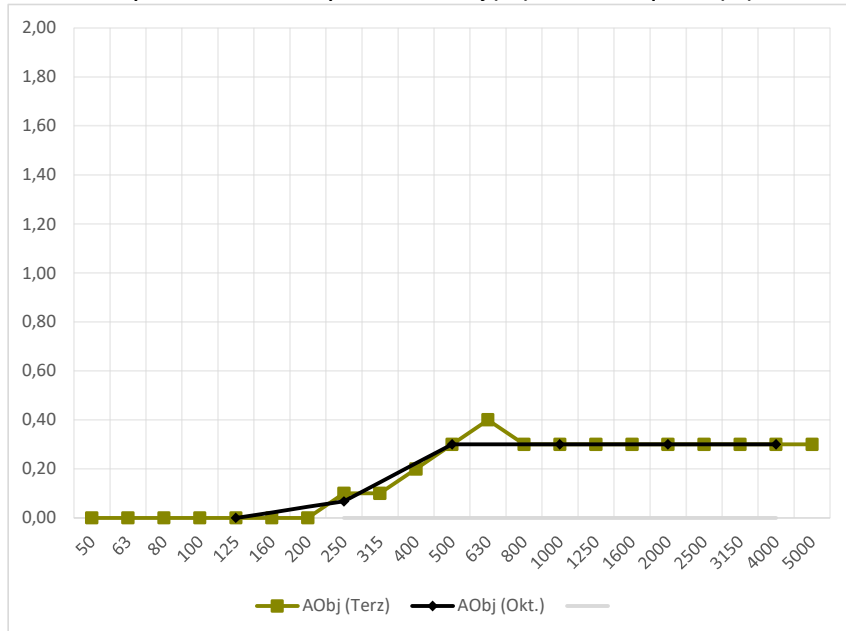

Prüfkurve oder Messbericht:

Auszug aus der Prüfreihe des Akustiklabors der Fuchs Raumingenieure

Labor:

Akustiklabor der Fuchs Raumingenieure; Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Prüfdatum:

26.11.2025

Prüfer/in:

Uwe Gottschald

Erstellung Datenblatt:

Nele Götzemann; B. Sc.